


## MISE EN SERVICE D'UNE POMPE À CHALEUR TOSHIBA

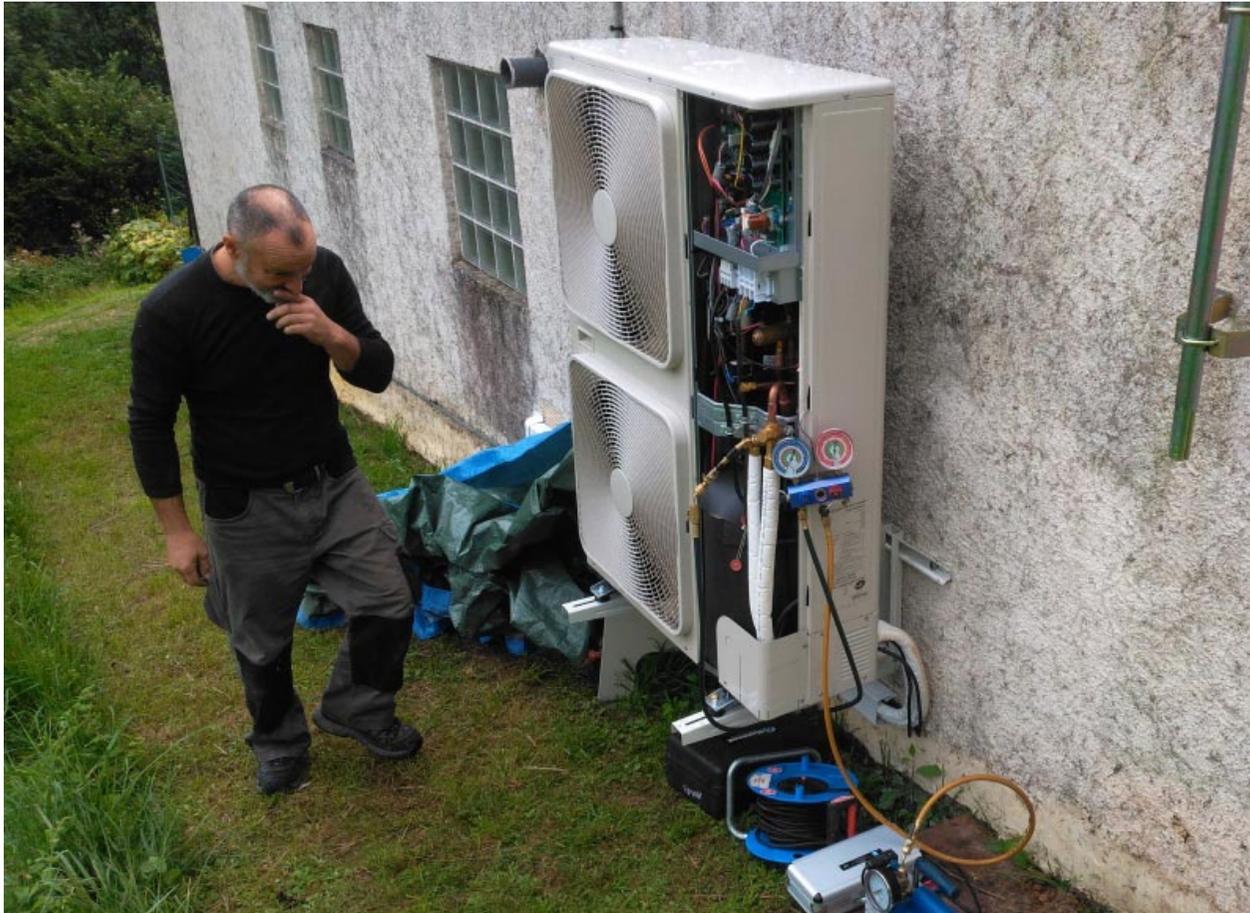

*Le décret du 7 mai 2007 prévoit l'obligation de détention d'une attestation de capacité pour tout opérateur procédant à la manipulation des fluides frigorigènes.*

*Nos techniciens possèdent cette qualification ce qui nous permet de mettre en service nos installations mais également d'en faire l'entretien.*

*Nous proposons à nos clients un contrat d'entretien.*

*Année de réalisation : 2017*

*Localisation de la réalisation : 24390 GRANGES D ANS*

### **BOULEVARD DES ENERGIES**

**Sébastien HOINGNE**

ZAC La Rivière - 19240 Allasac

Tel : 05 87 09 06 70

E-mail : [sh@boulevarddesenergies.com](mailto:sh@boulevarddesenergies.com)